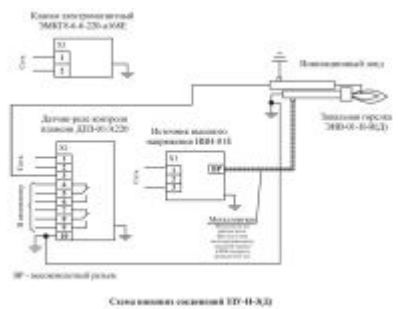
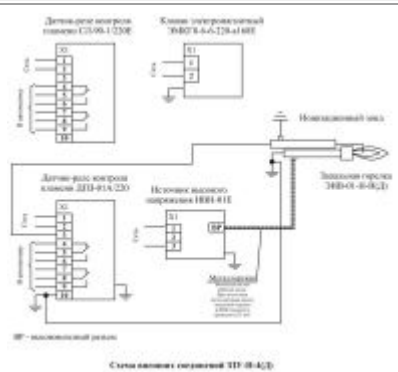
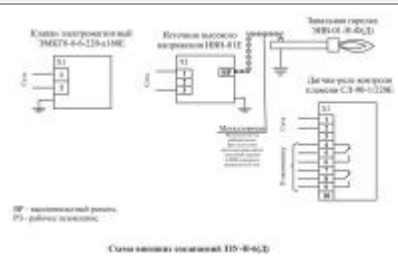
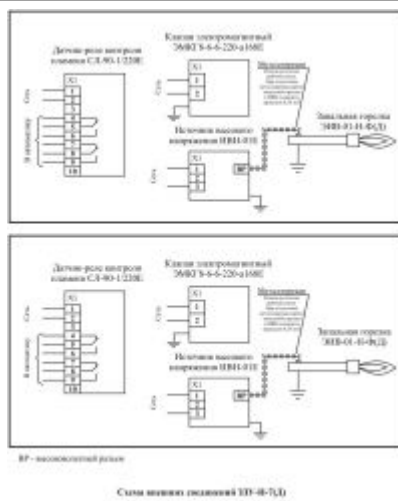
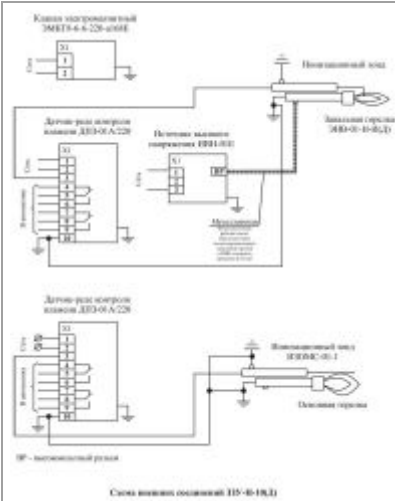

Запально-защитные устройства
газовые
серии ЗЗУ-Н

Запально-защитные устройства типа ЗЗУ-Н предназначены для розжига основных горелок котлов и печей, в которых возможны выбросы горячих топочных газов через запальную горелку.

ОСНОВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

ЗЗУ-Н-3, ЗЗУ-Н-3Д	 Схема системы управления ЗЗУ-Н-3(Д)	контроль запального факела ионизационным датчиком контроля пламени ДПЗ-01А/220, факел основной горелки не контролируется
ЗЗУ-Н-4, ЗЗУ-Н-4Д	 Схема системы управления ЗЗУ-Н-4(Д)	контроль запального факела ионизационным датчиком контроля пламени ДПЗ-01А/220, контроль факела основной горелки оптическим датчиком контроля пламени СЛ-90-1/220Е
ЗЗУ-Н-6, ЗЗУ-Н-6Д	 Схема системы управления ЗЗУ-Н-6(Д)	совместный контроль факелов запальной и основной горелок одним оптическим датчиком контроля пламени СЛ-90-1/220Е
ЗЗУ-Н-7, ЗЗУ-Н-7Д	 Схема системы управления ЗЗУ-Н-7(Д)	двойной комплект ЗЗУ-Н-6(Д)

33У-Н-10.
33У-Н-10Д



раздельный контроль факела запальной и основной горелок двумя ионизационными датчиками контроля пламени ДПЗ-01А/220

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Литера "Д" - предназначены для работы на агрегатах с наддувом (противодавлением).

ОСОБЕННОСТИ

Топливо запальной горелки: природный газ по ГОСТ 5542, пропан - бутан, заводские газы нефтеперерабатывающих производств

КОМПЛЕКТНОСТЬ

	33У-Н-3(Д)	33У-Н-4(Д)	33У-Н-6(Д)	33У-Н-7(Д)	33У-Н-10(Д)
Запальная горелка ЭИВ-01-Н-И (ЭИВ-01-Н-ДИ)	1	1	-	-	1
Запальная горелка ЭИВ-01-Н-Ф (ЭИВ-01-Н-ДФ)	-	-	1	2	-
Оптический датчик контроля пламени СЛ-90-1/220Е	-	1	1	2	-
Ионизационный датчик контроля пламени ДПЗ-01А/220	1	1	-	-	2
Источник высокого напряжения ИВН-01Е	1	1	1	2	1
Электромагнитный клапан ЭМКГ8-6-10-220-а168Е	1	1	1	2	1
Ионизационный зонд ИЗОМС-01-1	-	-	-	-	1
Высоковольтный провод, 2 м	1	1	1	2	1
Блок управления СТАРТ-02	по специальному заказу				